


广州恒运

20

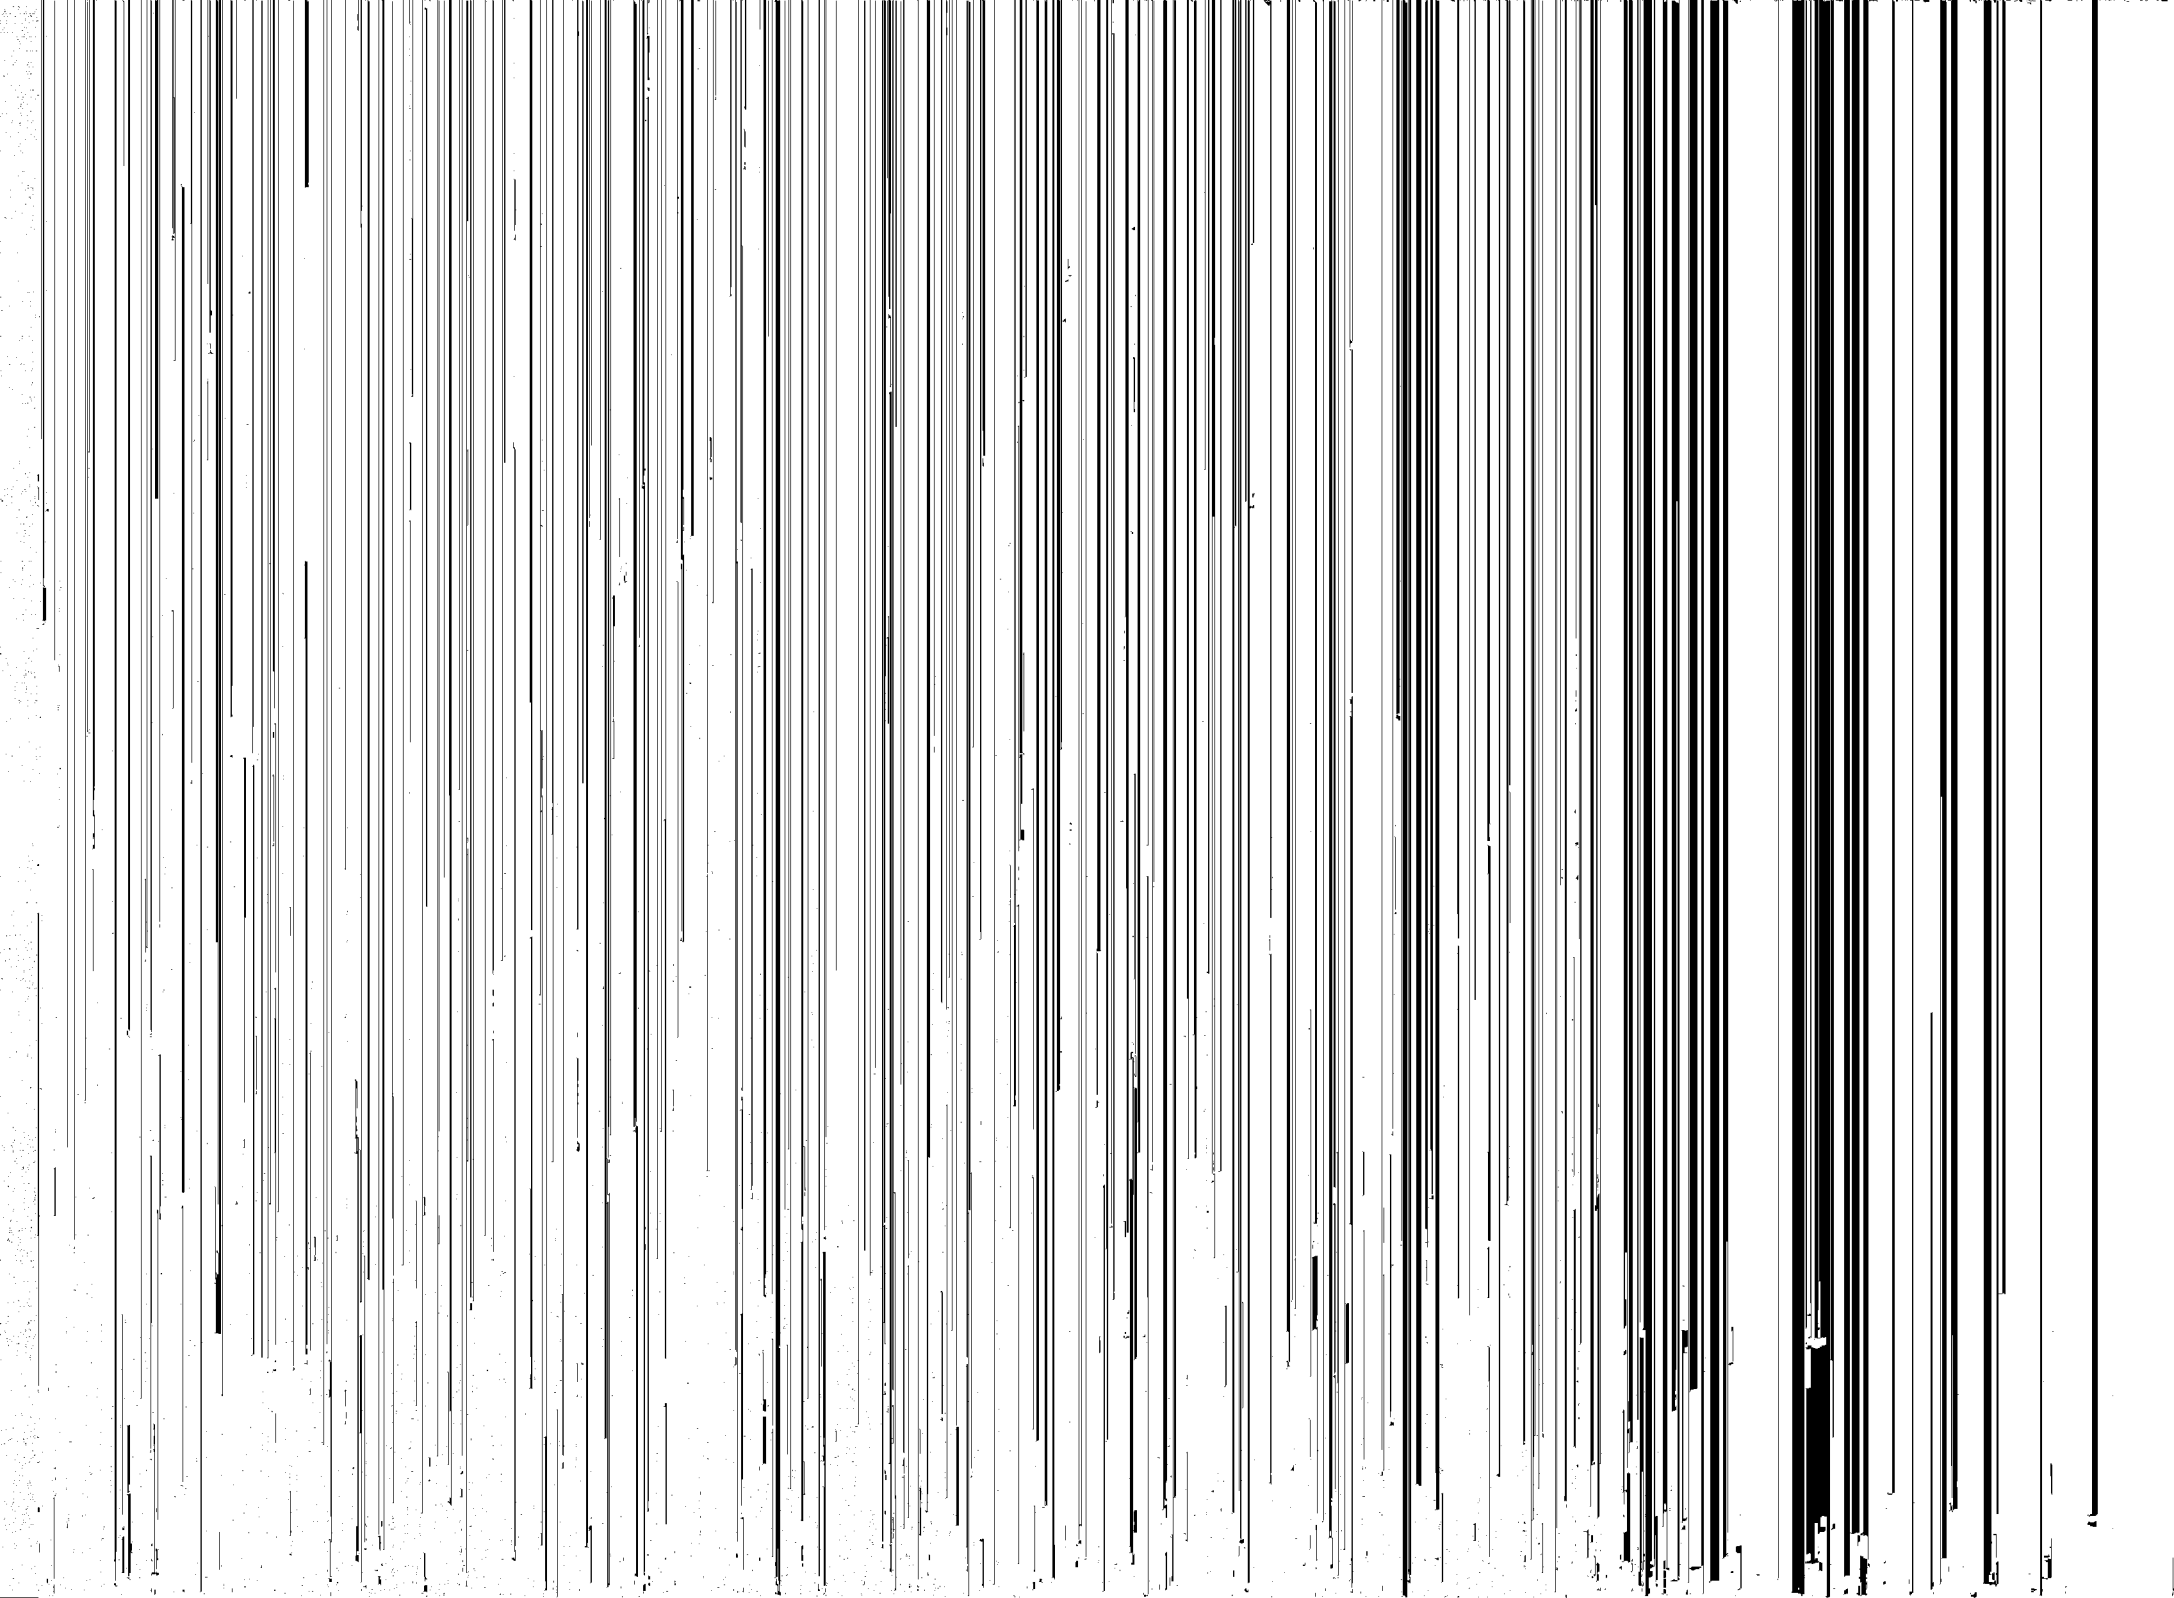

水


大气

水

随石膏综  
合利用

出

开发  
理站 区西区污水处

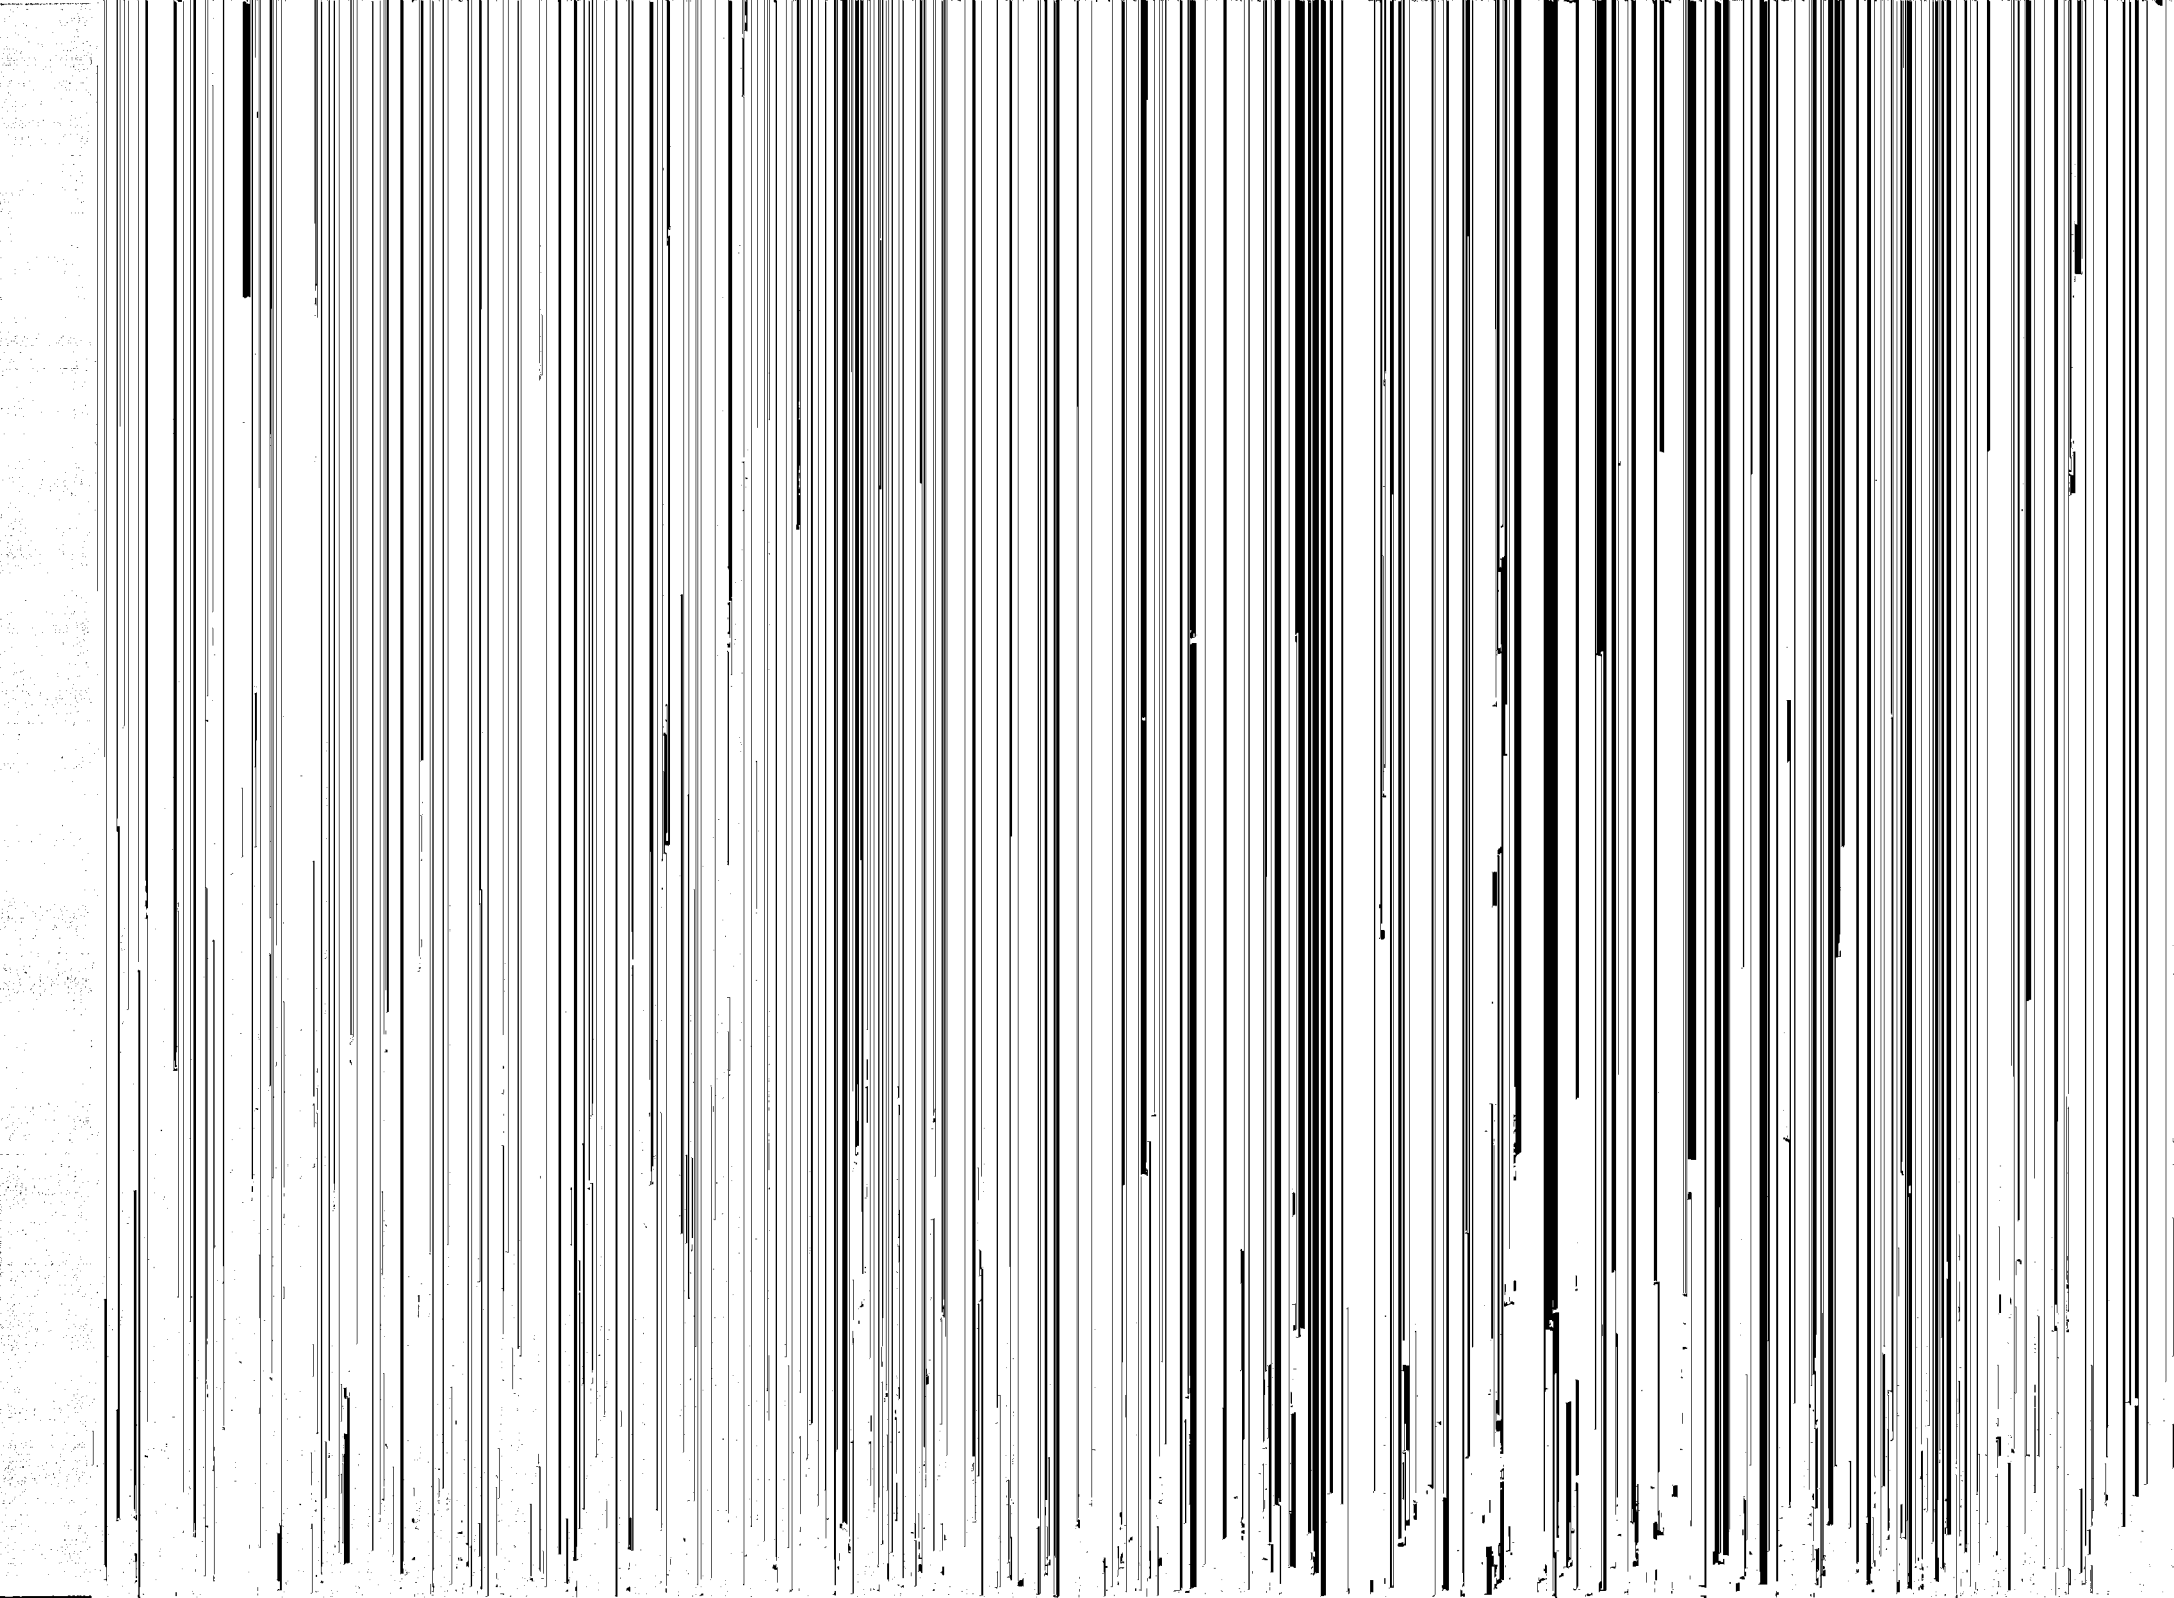

注  
控设施出  
期间采用  
测方法,详  
测,30分钟  
采样至少  
采样至少  
个

废

厂界

无组织

1000

3 个

[illegible]

一氧化碳。


16157


100-111

J 629-2011

7-2017


光度法 HI/T 43-1999

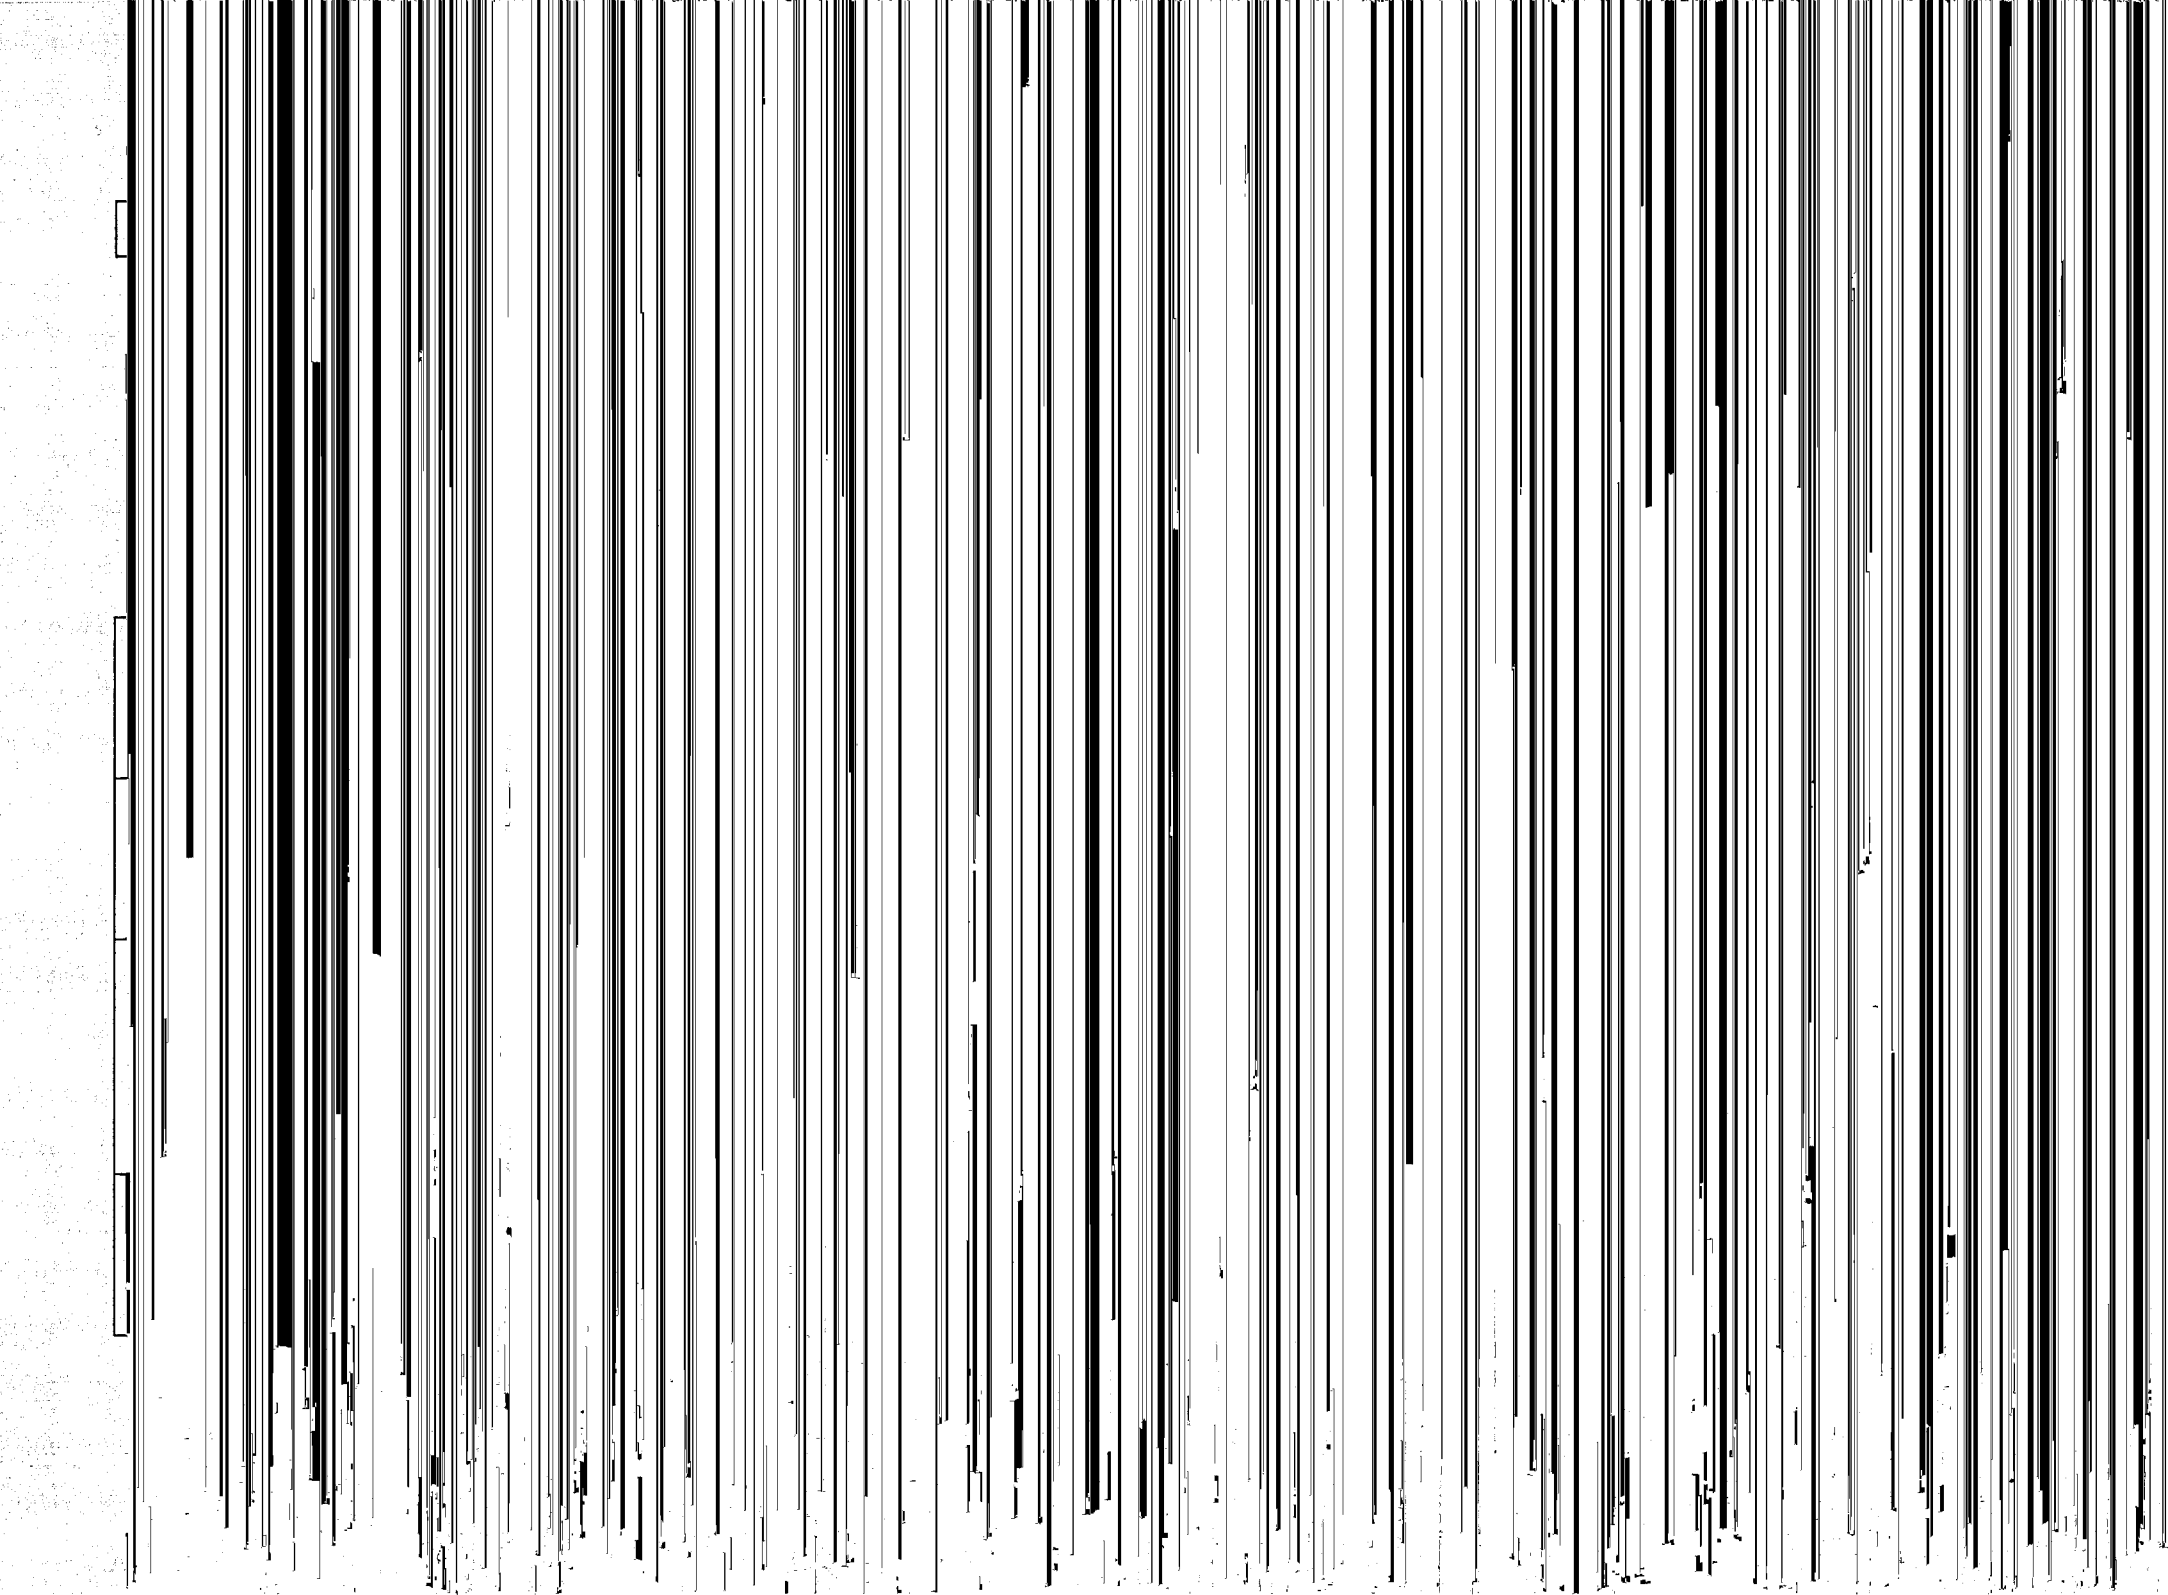

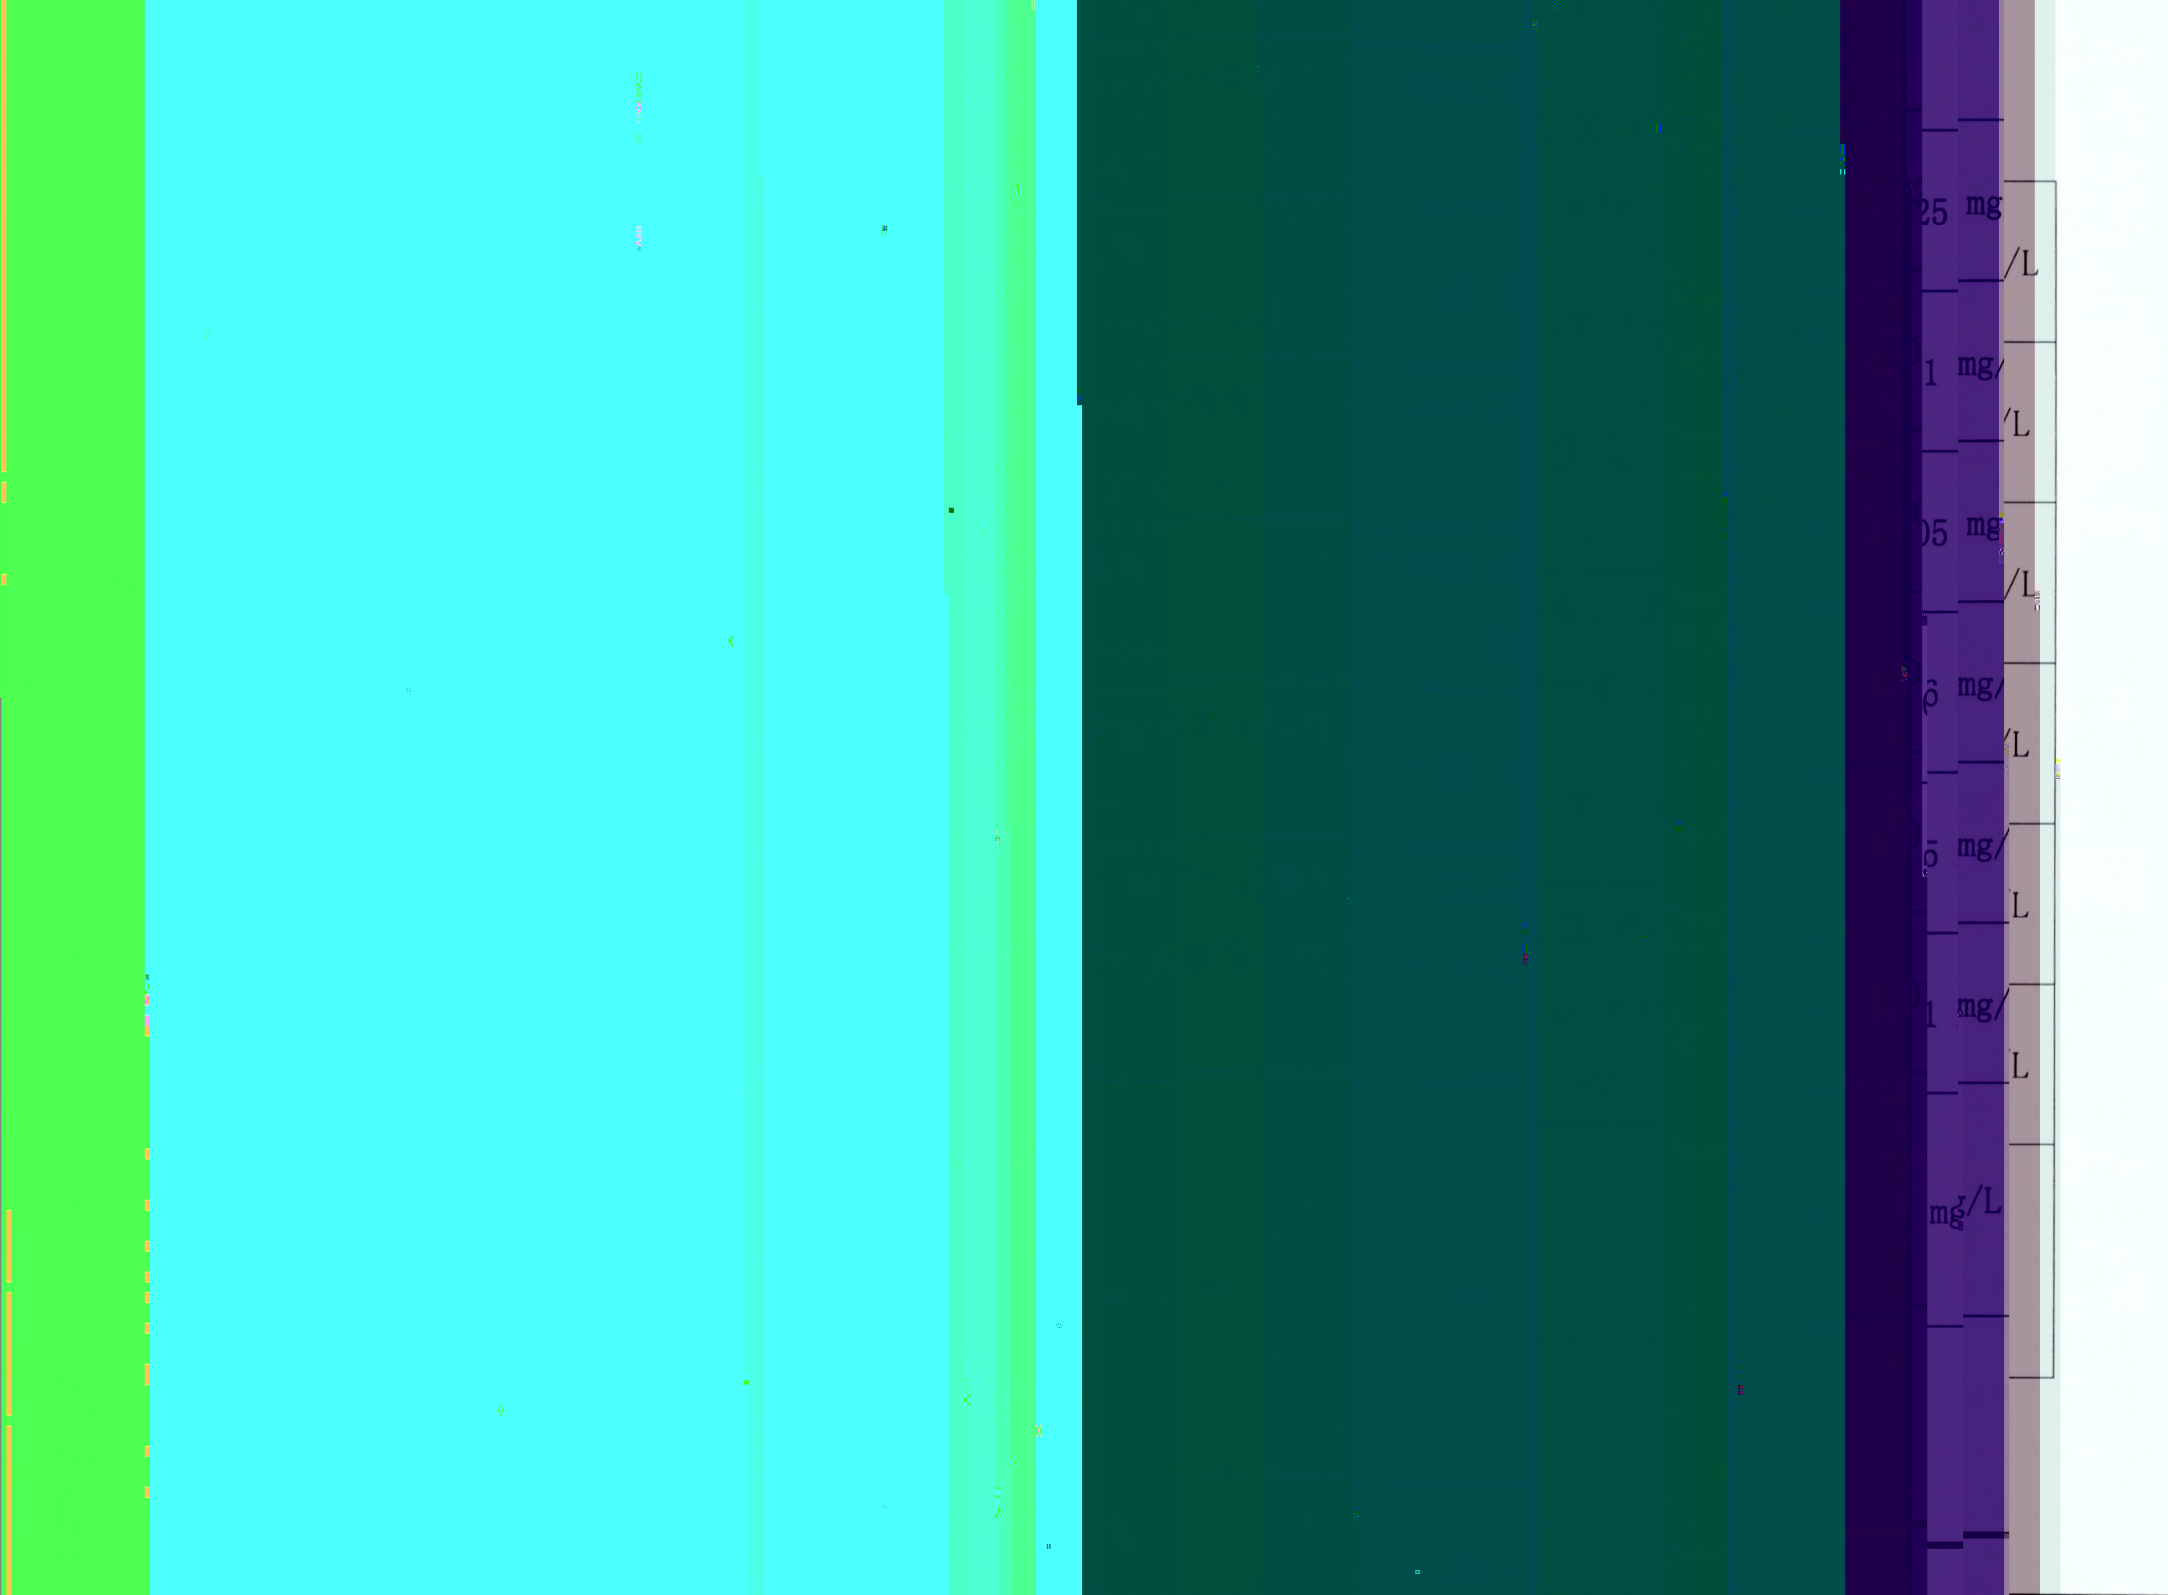


|    |    |
|----|----|
| 11 |    |
| 12 |    |
| 13 |    |
| 14 |    |
| 15 |    |
| 16 |    |
| 17 |    |
| 18 | 废气 |
| 19 |    |


|    |  |        |      |                        |
|----|--|--------|------|------------------------|
|    |  | 富(芳)烃类 | 环境空气 | 0.25                   |
|    |  | 苯      | 环境空气 | $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| 30 |  | 苯      | 环境空气 | 织废                     |
| 31 |  | 苯      | 环境空气 | $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| 32 |  | 苯      | 环境空气 | $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| 33 |  | 苯      | 环境空气 | 量纲                     |
|    |  | 臭气浓度   | 环境空气 | 织废                     |
|    |  | 臭气浓度   | 环境空气 | 无量                     |
|    |  | 臭气浓度   | 环境空气 | 组织、                    |

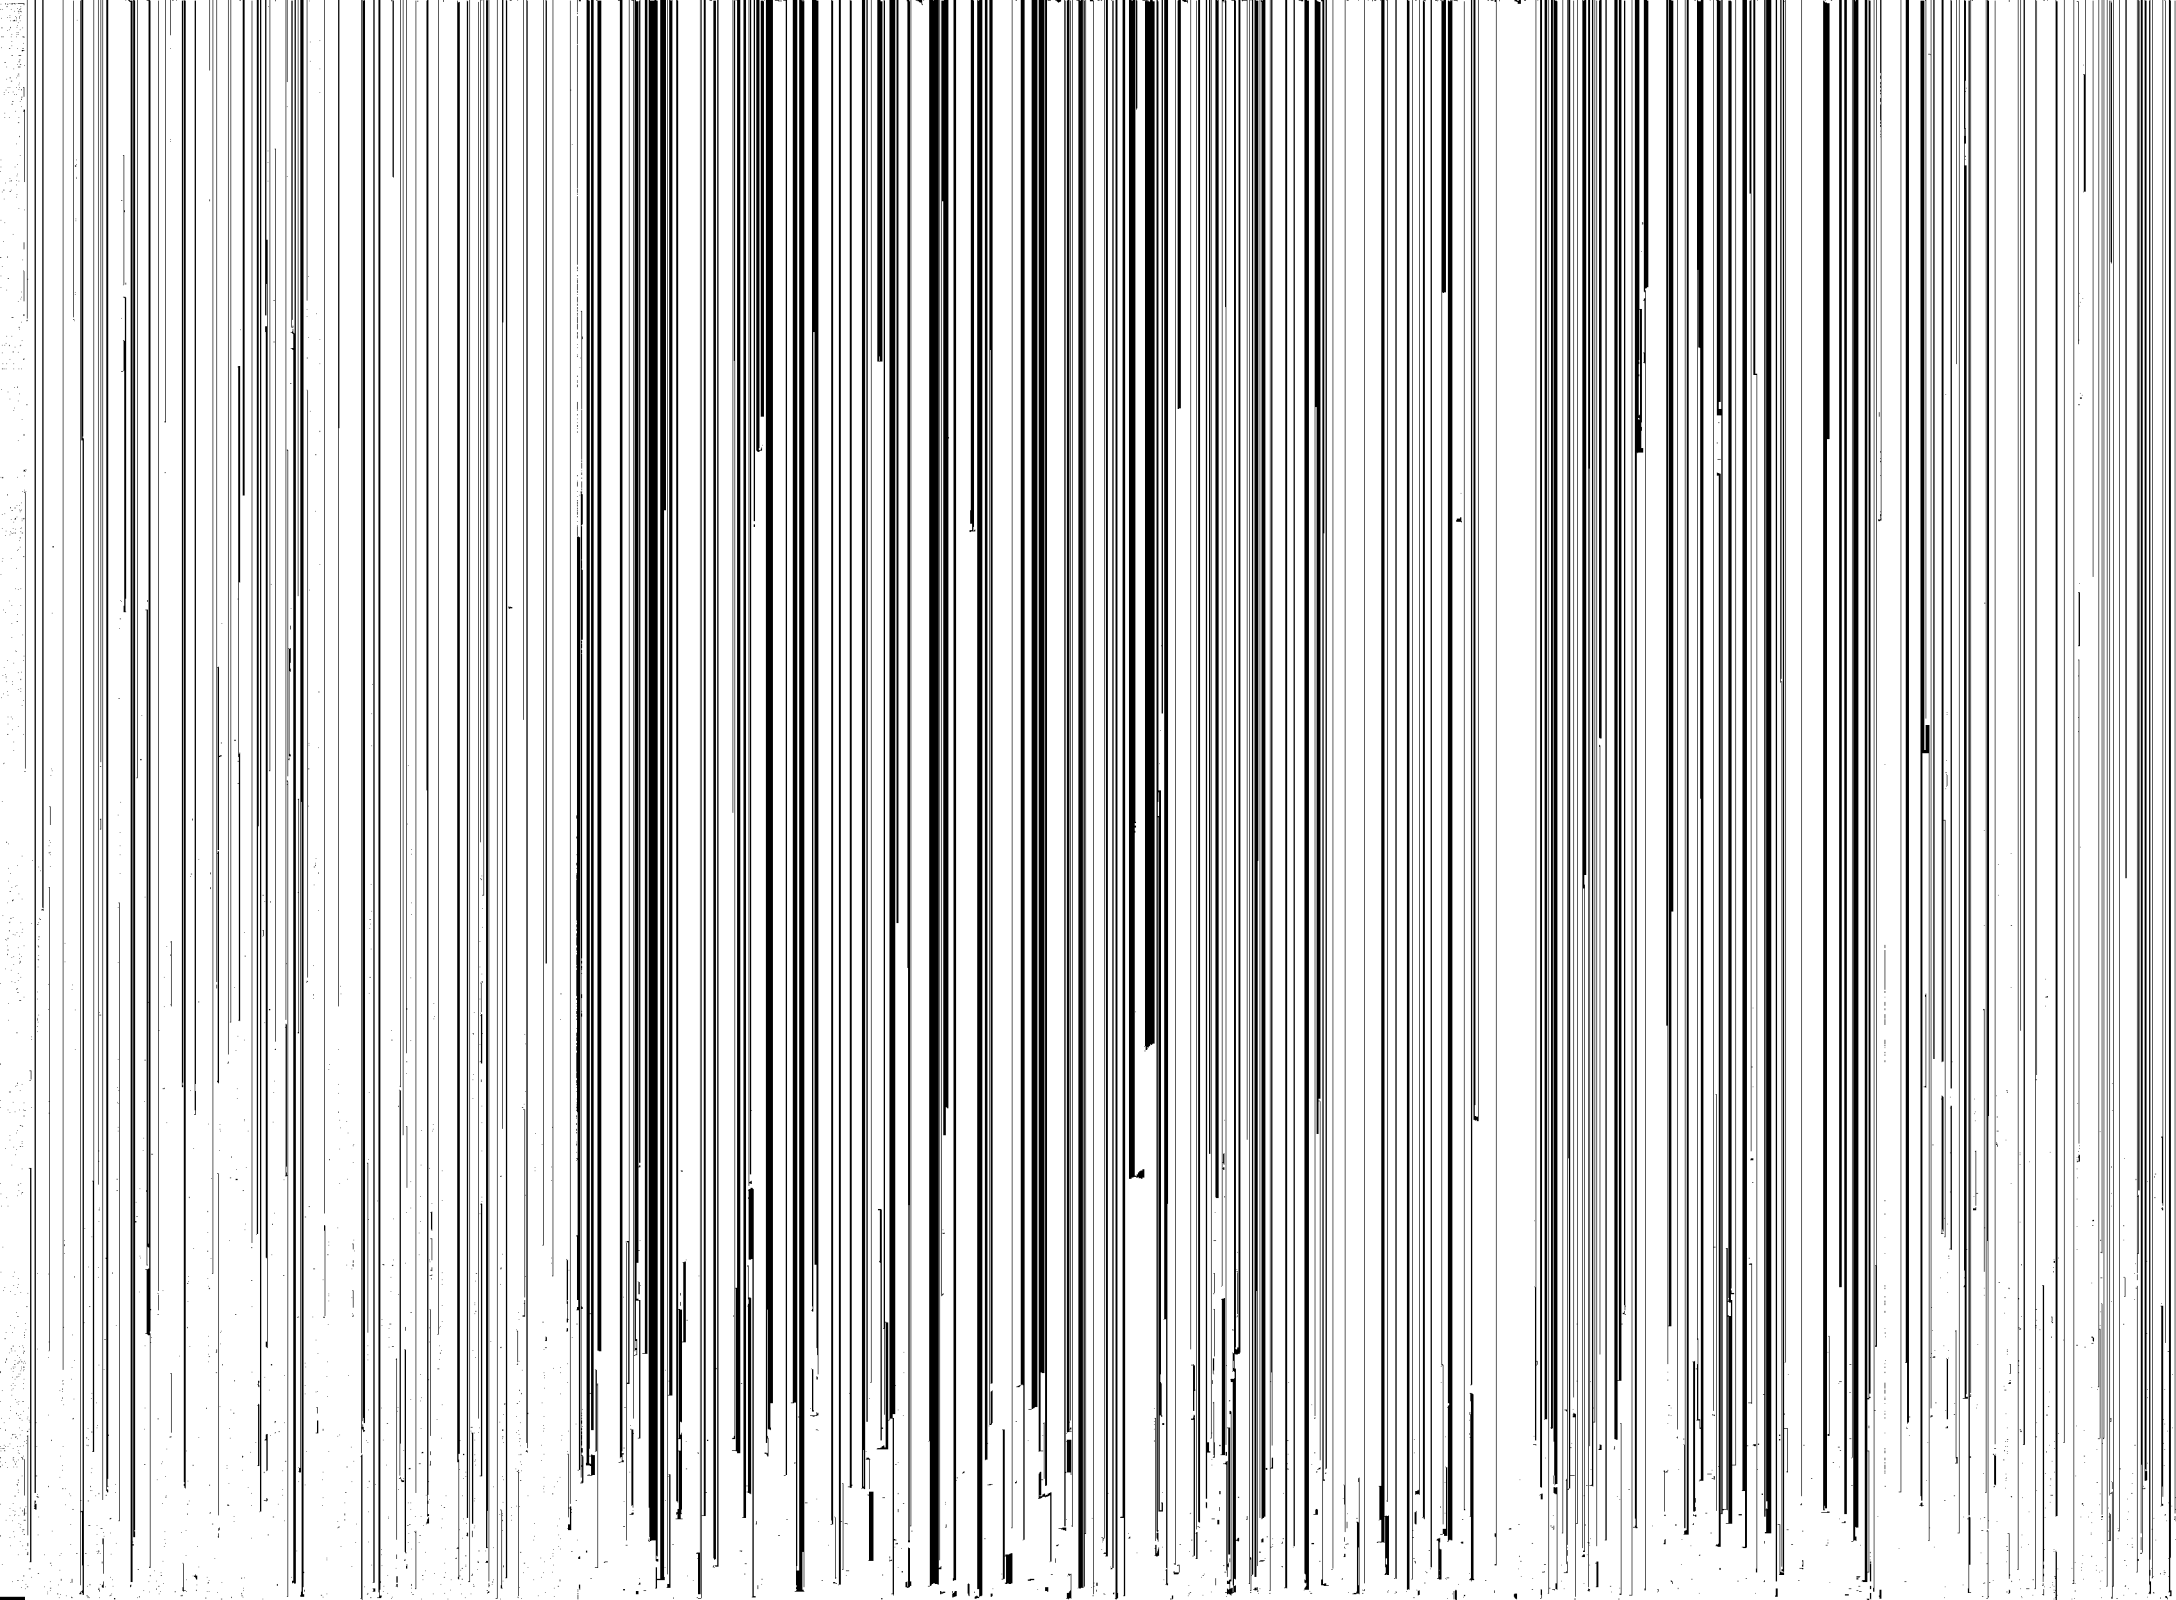

|               |           |                           |  |
|---------------|-----------|---------------------------|--|
| 离子色谱仪         | ICS-10    | Cd <sup>2+</sup> +Cu+Mn+N |  |
|               |           | i 计) 1.0                  |  |
| PH 计          | YQ-116    | mg/m <sup>3</sup>         |  |
|               |           | 0.216                     |  |
| 电子天平(BSA224S) | YQ-020-05 | mg/kg                     |  |
|               |           | 5-9                       |  |
| 原子荧光分光光度计     | YQ-002-Q1 | 0.01%                     |  |
|               |           | PF52)                     |  |
| 原子吸收分光光度计     | YQ-001    | 0.002mg/kg                |  |
|               |           | 0.04 mg/kg                |  |
|               | Z-2000)   | 5 mg/kg                   |  |
|               |           | 5 mg/kg                   |  |
|               |           | 5 mg/kg                   |  |
|               |           | 5 mg/kg                   |  |

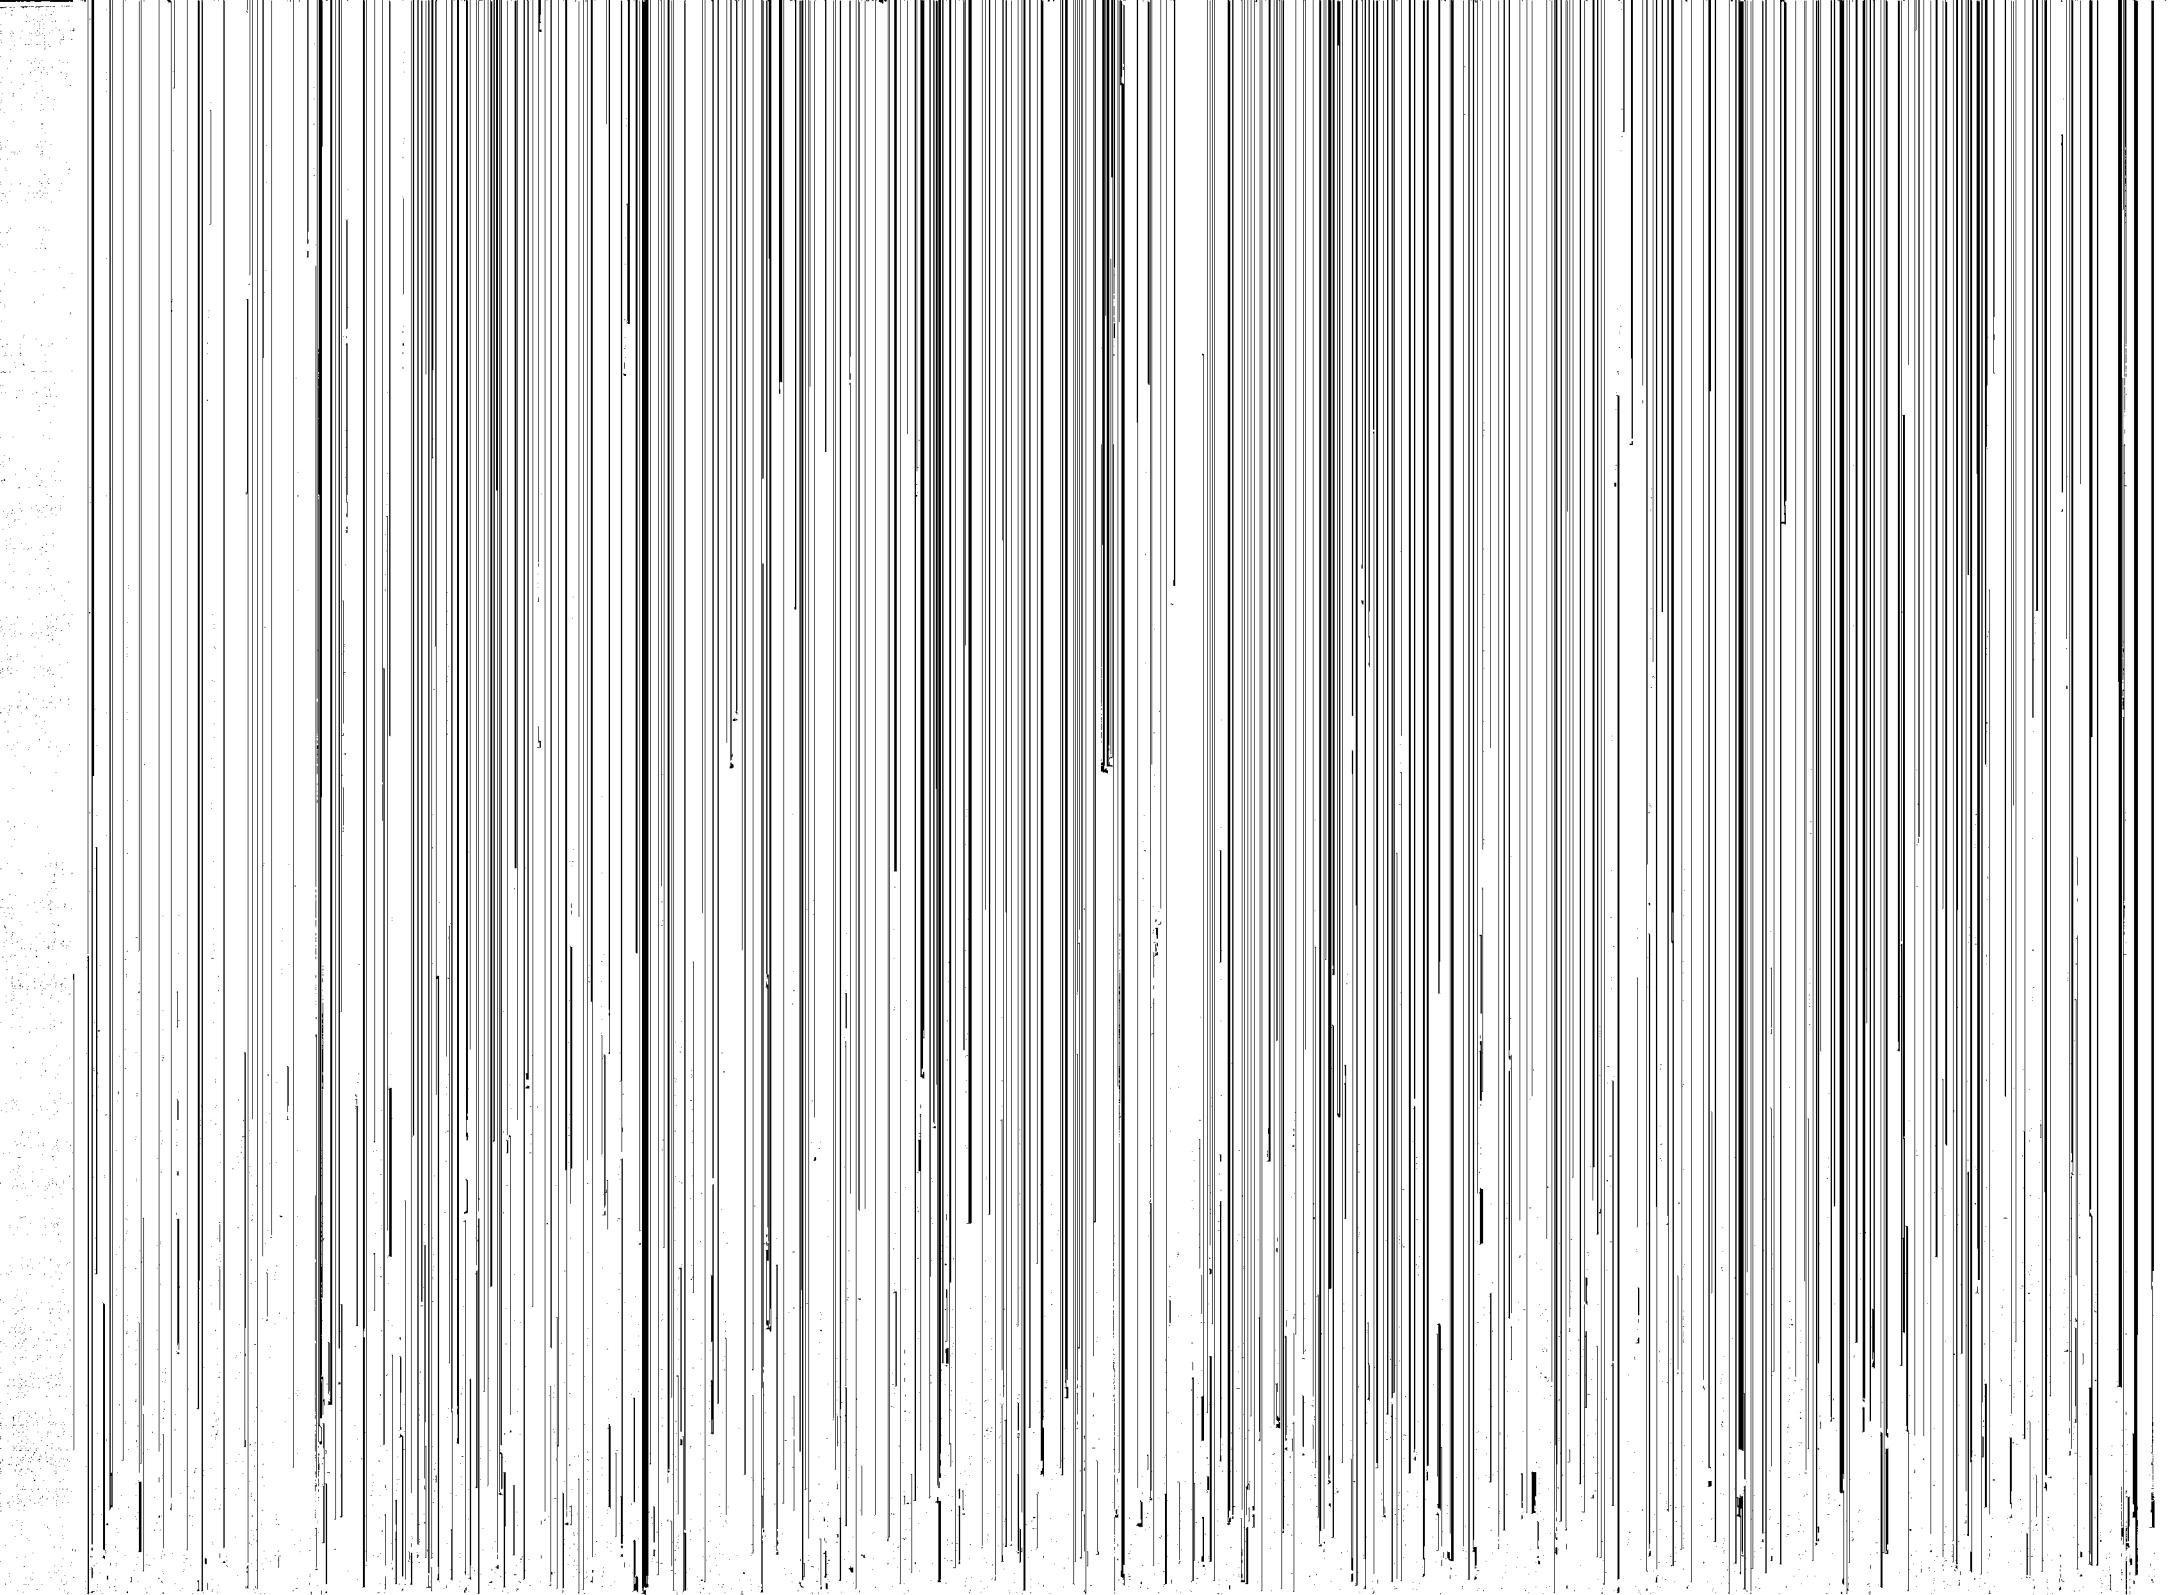

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 紫外-可见分光光度计          | 0.008 |
| AWA5688 型噪声计        | mg/kg |
| FYF-1 型噪声计          |       |
| 表 AWA6102A 型风速计     |       |
| 302 型一级校准器          |       |
| 管理规范                |       |
| 环境因素识别与评价           |       |
| 公司建立《除尘、脱硫和脱硝运行规程》、 |       |
| 案》等制度。              |       |
| 安环部、设备管理部、环保部、      |       |
| 维护专业设备管理制度。         |       |
| 理制度。                |       |
| 、对不具备检测资质的项目实施外委服务。 |       |

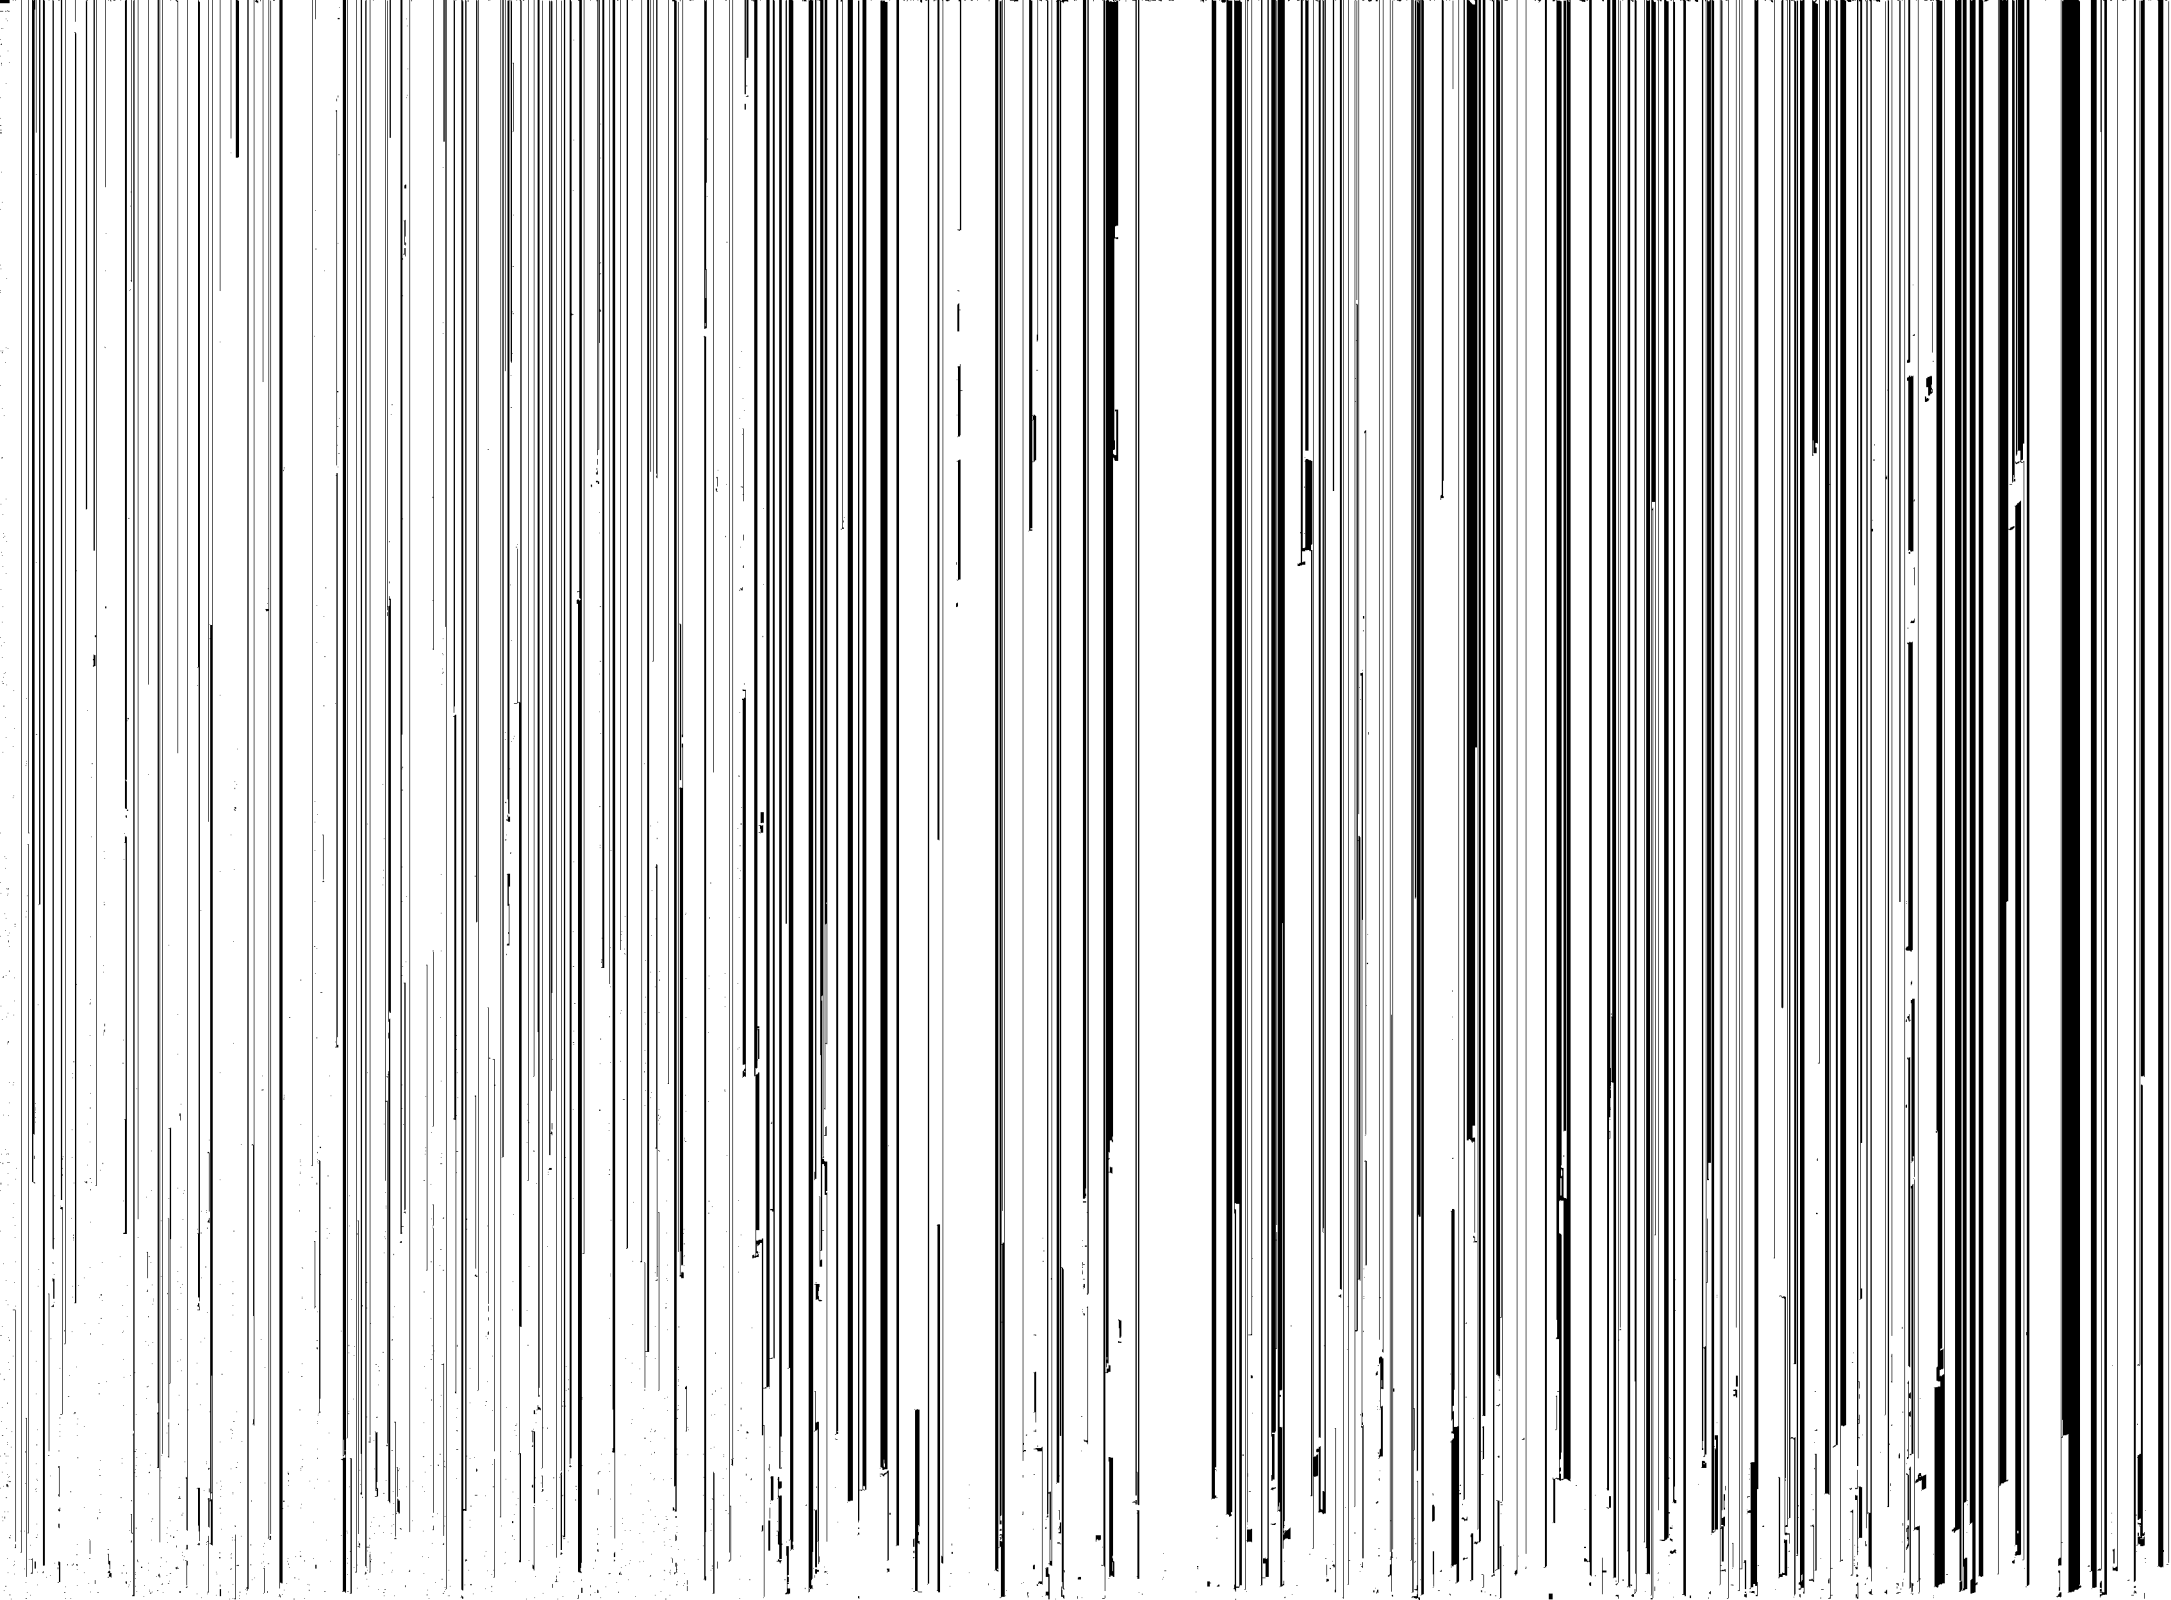


控制，监测  
求重新监测，

并及时分析并提交监测结果，质控人员根据质控要求  
为止，并要求现场监测人员和  
分析工作者查找不合格

表 4 各污染因子

| 标准   | 标准限值                          | 单位                |
|------|-------------------------------|-------------------|
| 二氧化硫 | GB13271-2011<br>火电机组<br>标准限值) | mg/m <sup>3</sup> |
| 氮氧化物 | GB13271-2011<br>火电机组<br>标准限值) | mg/m <sup>3</sup> |
| 烟尘   | GB13271-2011<br>火电机组<br>标准限值) | mg/m <sup>3</sup> |
| 黑度   | GB13271-2011<br>火电机组<br>标准    | 林格曼黑度             |
| 其他物质 | GB13271-2011<br>火电机组<br>标准    | mg/m <sup>3</sup> |
| 氨    | GB13271-2011<br>火电机组<br>排放标准  | mg/m <sup>3</sup> |
|      | 排放标准                          | mg/m <sup>3</sup> |

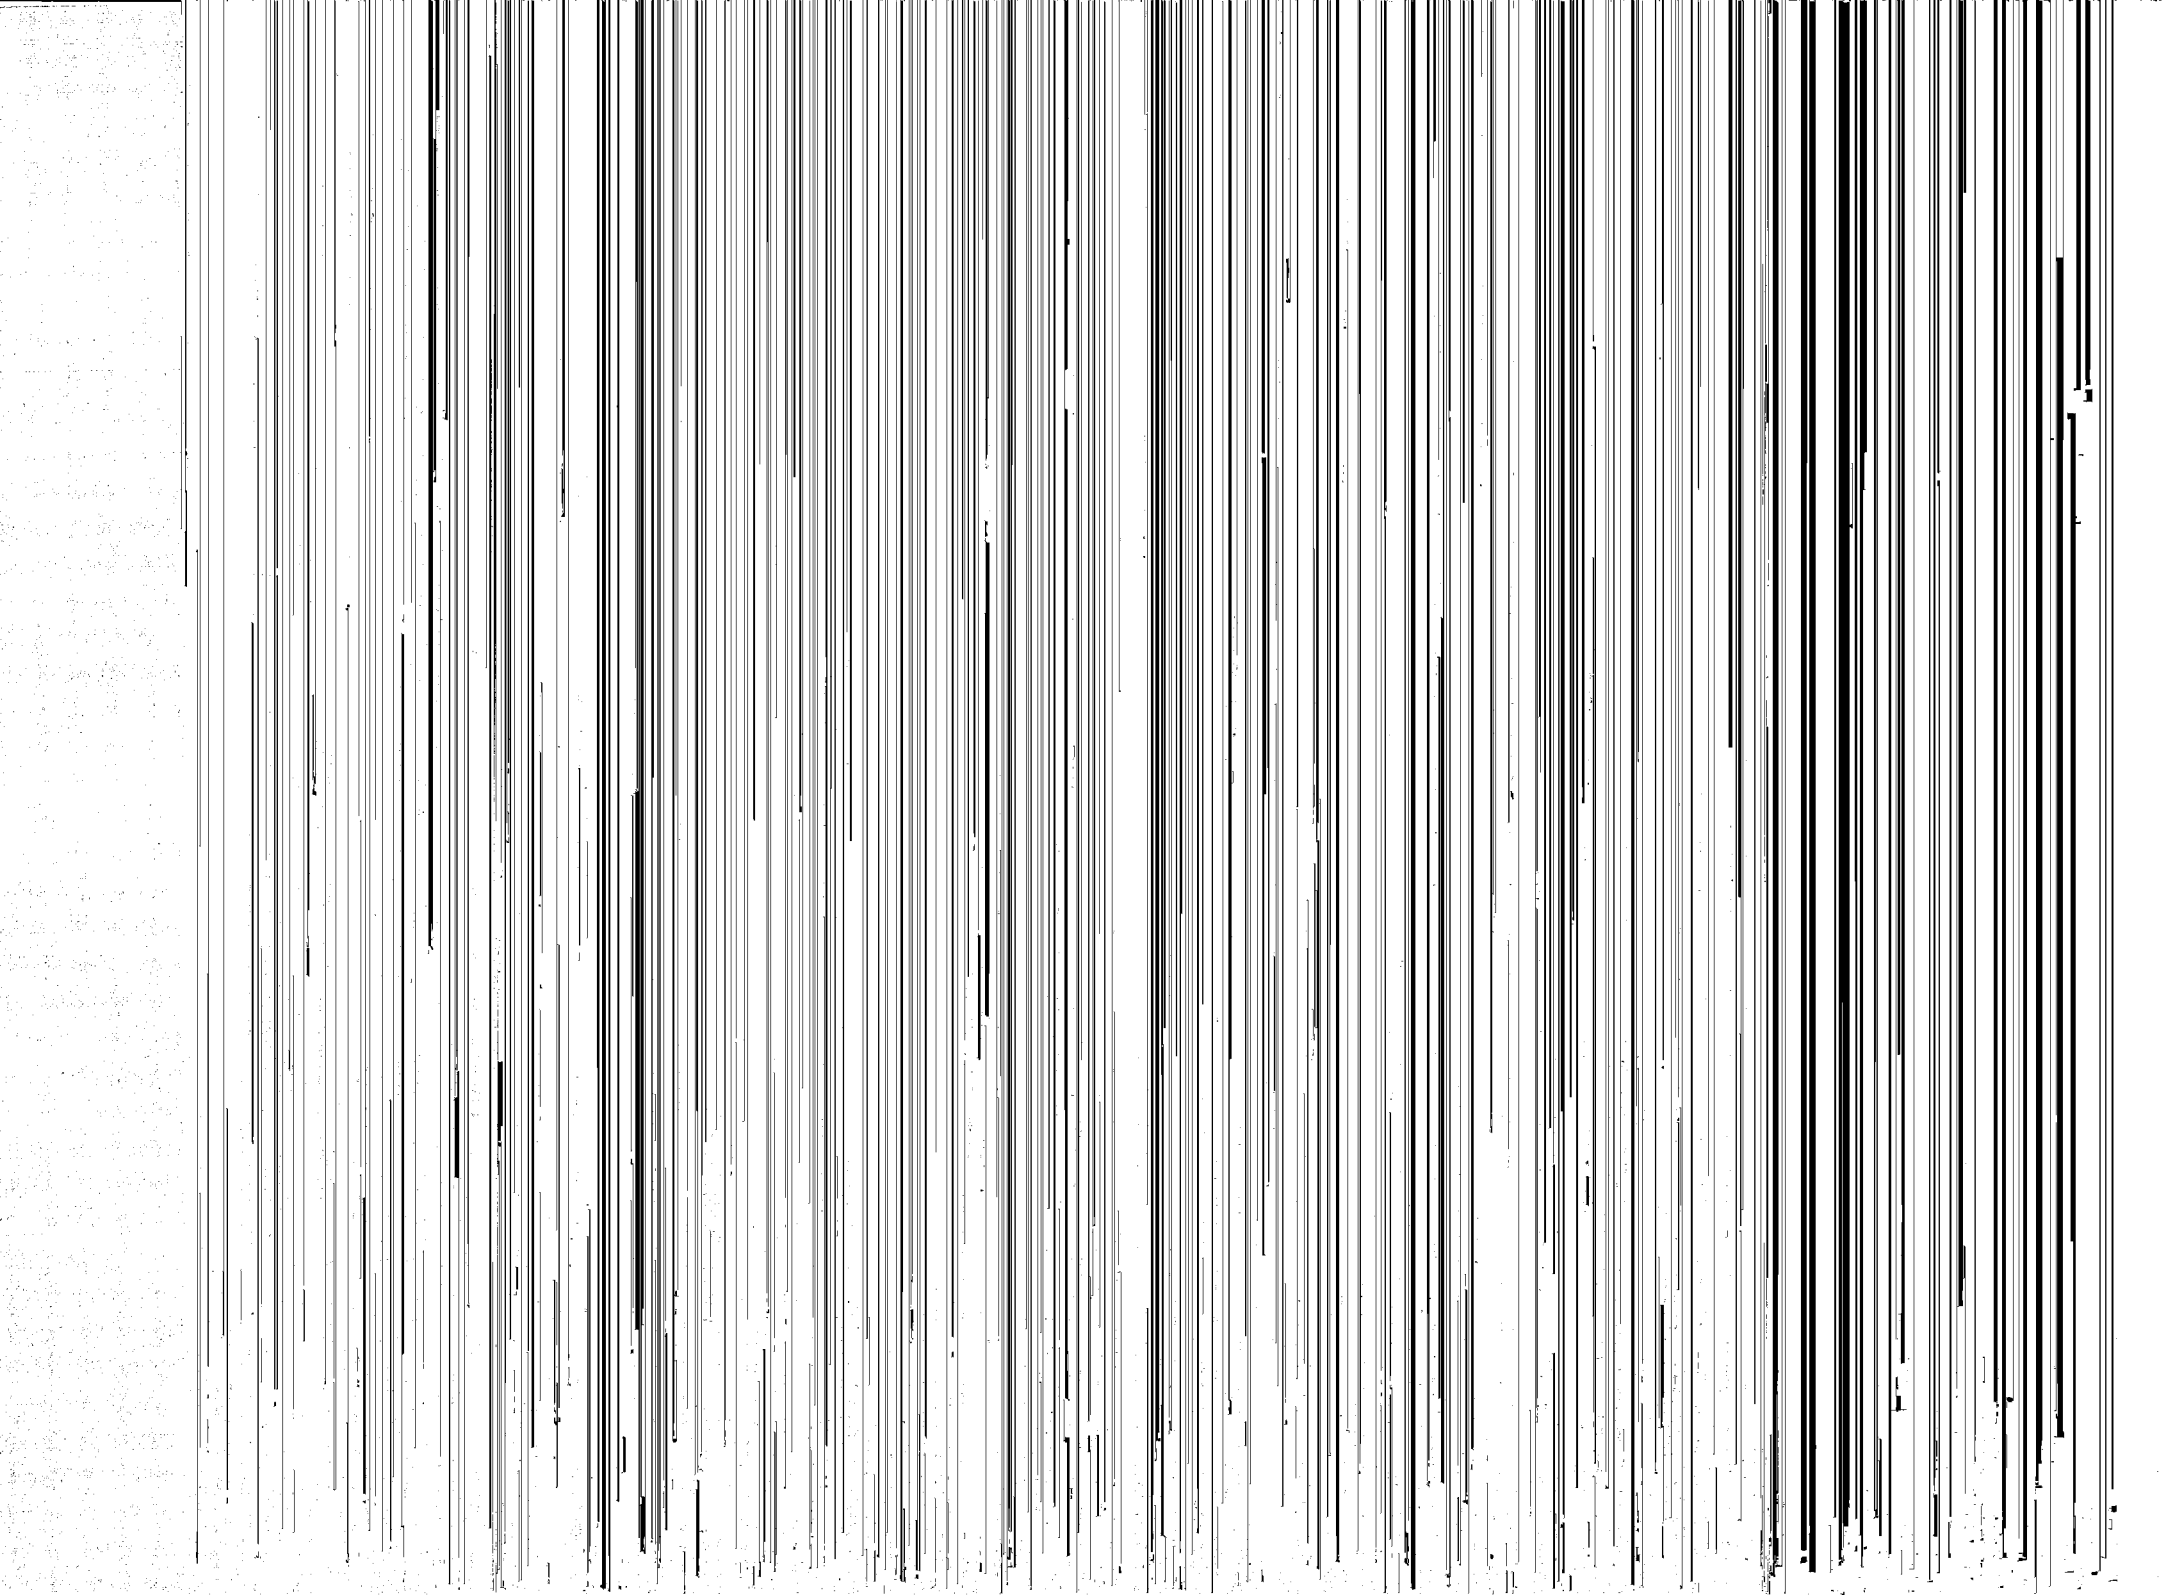


数据有效性  
(稳态) 【2】

排放限值  
(01)

声排放标准  
08  
20  
排放标准》  
3)  
排放标准》  
3)  
排放标准》  
3)  
3092-2012  
GB

及下一步工作  
号) 工作要求

|     |                |
|-----|----------------|
| 0)  | $m_{\xi}/L$    |
| 9   | $m_{\xi}/L$    |
| 0)  | $m_{\xi}/L$    |
| 0   | $m_{\xi}/L$    |
| 0   | $m_{\xi}/L$    |
| 0   | $m_{\xi}/L$    |
| 0   | $m_{\xi}/L$    |
| 0   | $m_{\xi}/L$    |
| 9   | $m_{\xi}/L$    |
| 5   | $m_{\xi}/L$    |
| 0   | $m_{\xi}/L$    |
| 05  | $m_{\xi}/L$    |
| 1   | $m_{\xi}/L$    |
| 5、夜 | $m_{\xi}/L$    |
| 55  | db (A)         |
| 5   | $mg_{\xi}/m^3$ |
| 6   | $mg_{\xi}/m^3$ |
|     | 无量纲            |
| 3   | $mg_{\xi}/m^3$ |

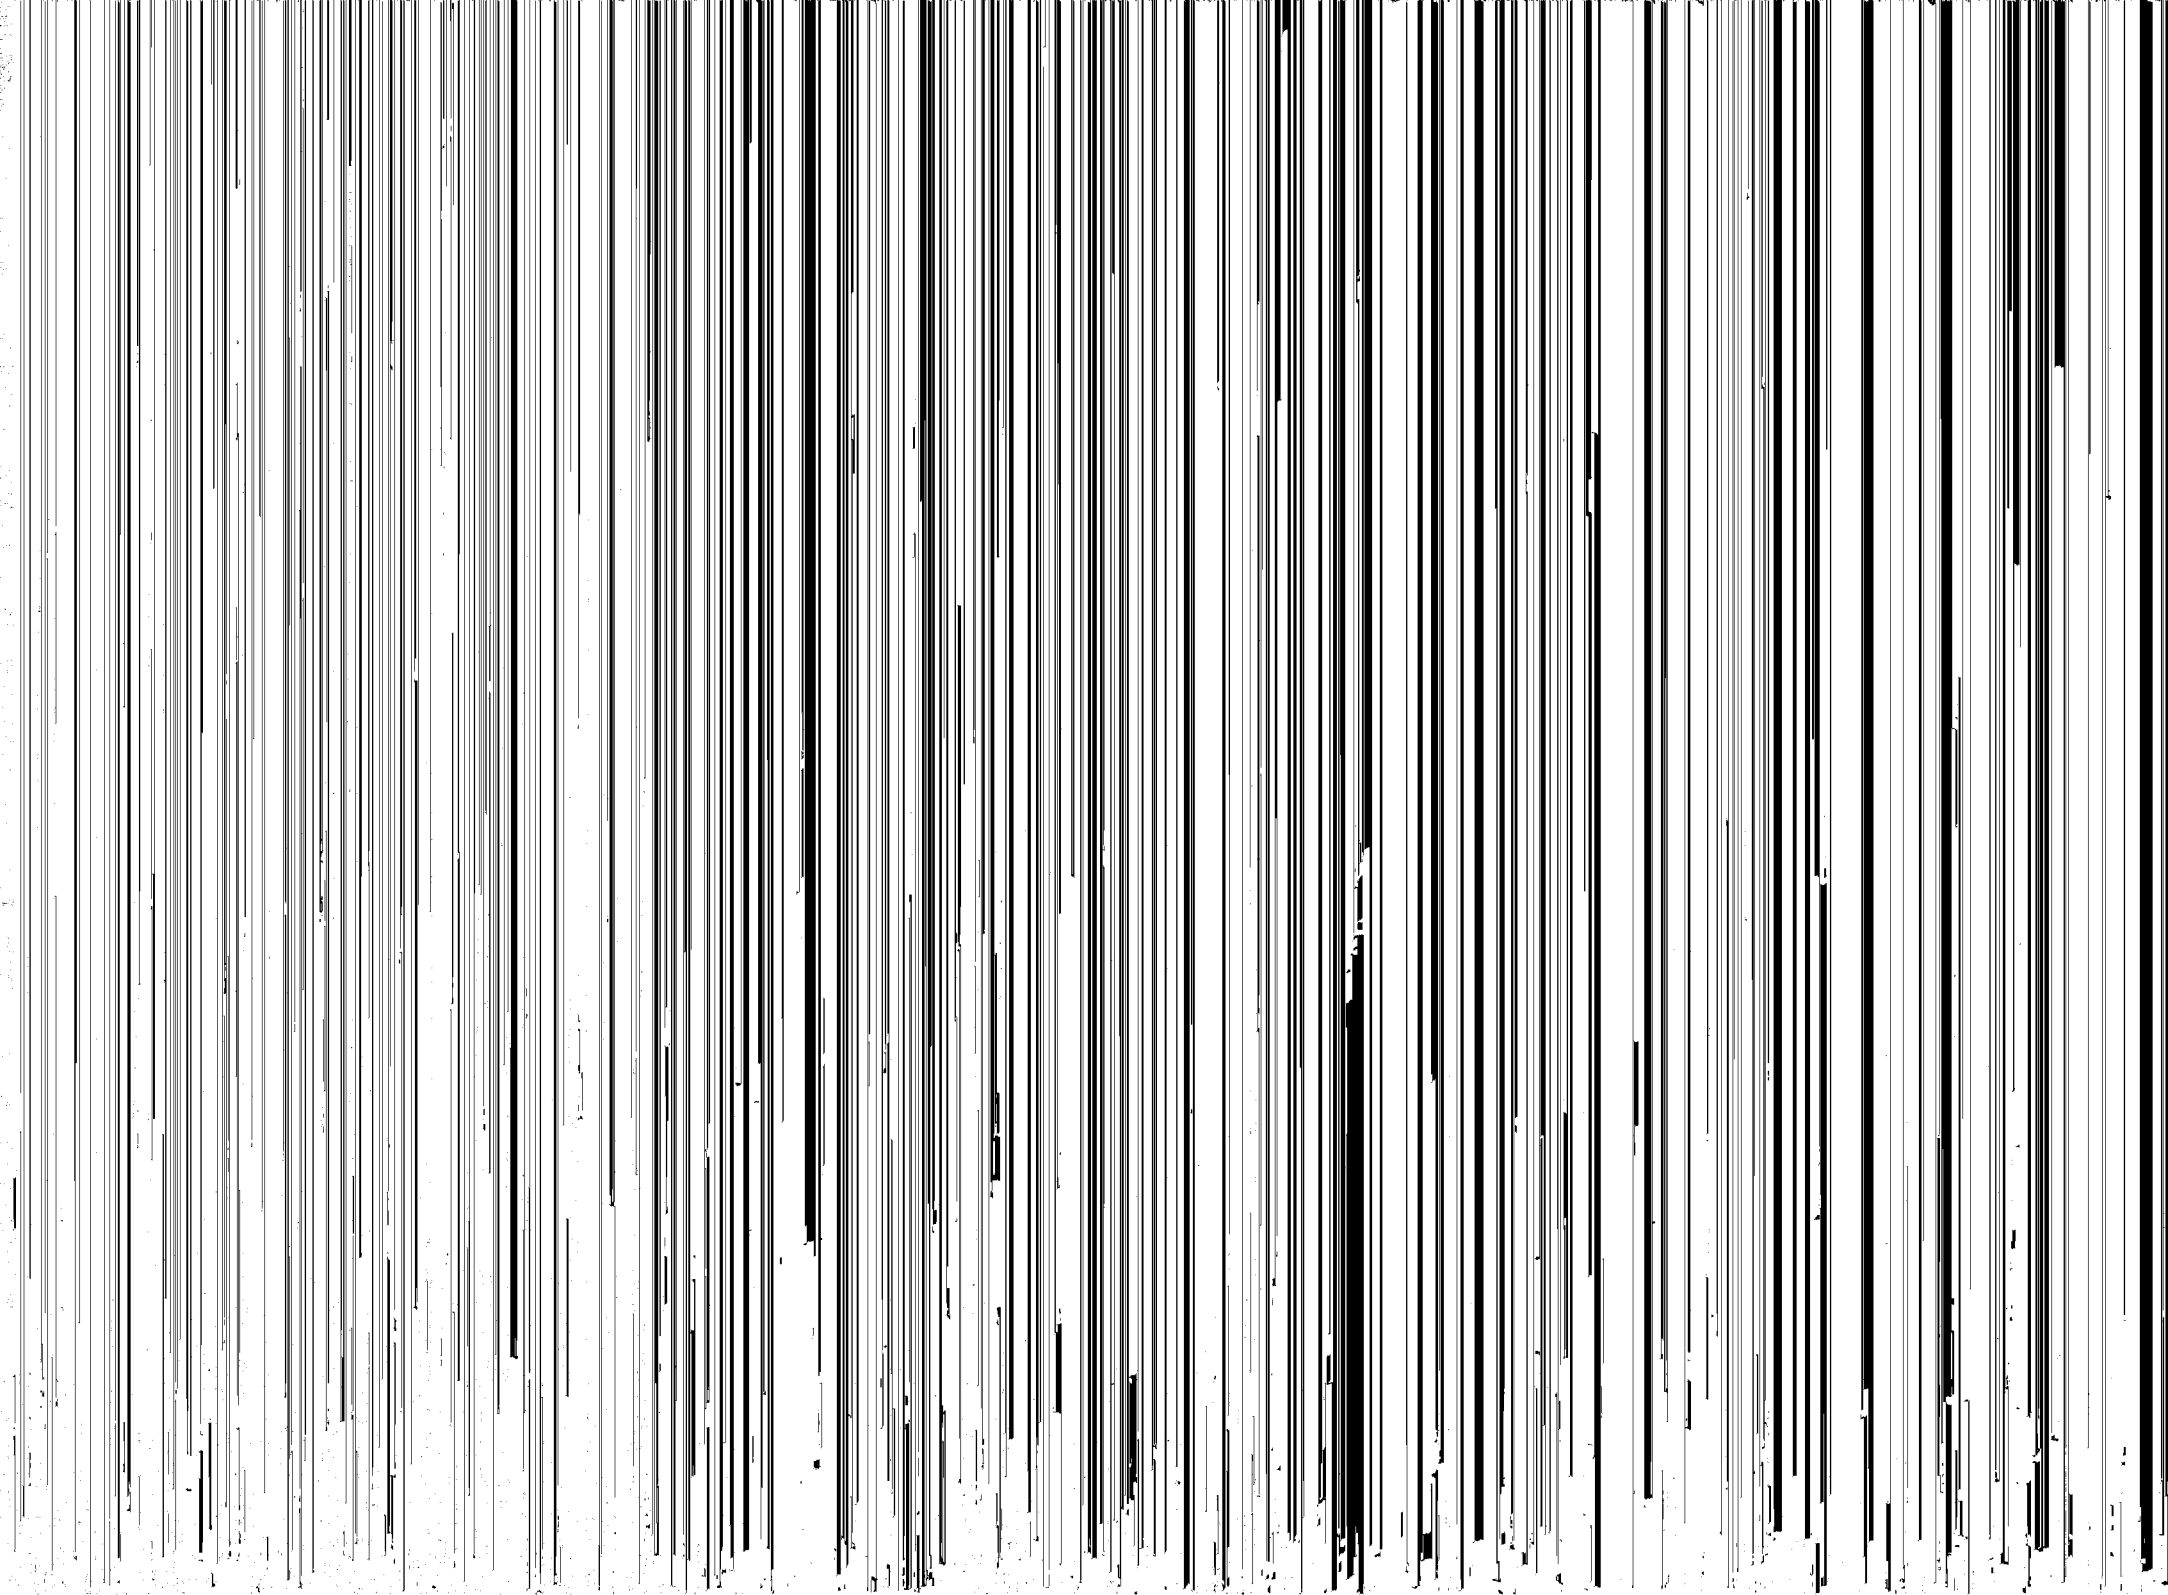

式。

污染源监测数据管理与信息公开系统  
“充”。

1月1日开始执行。